

INFORME DE CLASIFICACIÓN

CLASSIFICATION REPORT

LABORATORIO DE REACCIÓN AL FUEGO

REACTION TO FIRE LABORATORY

Clasificación de la reacción al fuego según UNE-EN 13501-1:2019.

Reaction to fire classification according to UNE-EN 13501-1:2019.

Solicitante:

Applicant

EUPINCA S.A.

Material:

Material

Esmalte sintético+ placa de yeso laminado.

Synthetic enamel + gypsum plaster board

ⓄFabricante:

ⓄManufacturer

Eupinca, S.A.

ⓄGama de producto:

ⓄProduct family range:

Según información incluida en página 5 de 7 (Tabla 1)

According to information included on page 5 of 7 (table 1)

CLASIFICACIÓN DE LA REACCIÓN AL FUEGO SEGÚN UNE-EN 13501-1:2019
 REACTION TO FIRE CLASSIFICATION ACCORDING TO UNE-EN 13501-1:2019

| | |
|--|--|
| Solicitante: <i>Applicant</i> | EUPINCA, S.A. Pol. Ind. "Cabezo Beaza" C/ Londres, 13 <u>30353 – CARTAGENA (Murcia)</u> |
| Laboratorio emisor: <i>Issuer laboratory</i> | AFITI-LICOF |
| Product: <i>Product</i> | Esmalte sintético + placa de yeso laminado <i>Synthetic enamel + gypsum plaster board.</i> La información marcada con este símbolo (⊙) ha sido facilitada por el solicitante. AFITI no se hace responsable de la información facilitada por el solicitante. / The information marked with this symbol (⊙) has been provided by the applicant. AFITI is not responsible for the information provided by the applicant. |
| | ⊙Fabricante: Eupinca, S.A. <i>⊙Manufacturer</i> |
| | Gama de producto: Según información incluida en página 5 de 7 (Tabla 1) <i>Family reference: According to information included on page 5 of 7 (table 1)</i> |
| Informe de clasificación: <i>Classification report No.</i> | 5236T24-2 Fecha de emisión: 04-dic-24 <i>Date of issue: 04th-Dec-24</i> |

Índice / Index

| | | |
|---|-------------|---|
| 1.- Objeto del informe / <i>Aim of the report</i> | Página/Page | 3 |
| 2.- Detalles del producto objeto de clasificación / <i>Details of classified product</i> | Página/Page | 3 |
| 3.- Informes y resultados de ensayo en los que se basa la clasificación / <i>Reports and test results in support of this classification</i> | Página/Page | 3 |
| 4.- Clasificación y campo de aplicación / <i>Classification and field of application</i> | Página/Page | 6 |
| 5.- Limitaciones / <i>Limitations</i> | Página/Page | 7 |

El presente informe se emite en cumplimiento con los requisitos del Sistema de gestión de la calidad de AFITI. Si desea formular cualquier comentario o reclamación en referencia al mismo, contacte con nuestro Departamento de calidad en el email calidad@afiti.com

Los resultados de este informe hacen referencia única y exclusivamente a las muestras ensayadas y no al producto en general.

Los resultados del ensayo corresponden al comportamiento de muestras de ensayo de un producto, bajo las condiciones propias del ensayo. No pretende constituir el único criterio de valoración del riesgo potencial de incendio que puede conllevar el uso del producto.

En la declaración de cumplimiento con la especificación se ha tenido en cuenta la regla de decisión según ILAC-G8:09/2019 (Declaración Binaria para una regla de aceptación simple) con una zona de seguridad igual a $w=0$ y un riesgo específico $<50\%$ PFA (siendo PFA = probabilidad de aceptación falsa. Las incertidumbres de los resultados de ensayo están a disposición del solicitante para su consulta si las requiriese. La incertidumbre expandida de medida (U) se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por el factor de cobertura $k=2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%.

La información contenida en este informe tiene carácter confidencial, por lo que el laboratorio no facilitará a terceros información relativa a este informe, salvo que lo autorice el solicitante.

The issuance of this report has been performed in compliance with the requirements of AFITI's Quality System. For any comment or claim in relation with this work, you can address our Quality Department at calidad@afiti.com.

The results of this report make sole and exclusive reference to the specimens tested and not to the product in general.

The test results related to the behavior of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.

In the declaration of compliance with the specification, the decision rule according to ILAC-G8:09/2019 (Binary Declaration for a simple acceptance rule) has been taken into account with a safety zone equal to $aw = 0$ and a specific risk $<50\%$ PFA (where PFA = probability of false acceptance). The uncertainties of the test results are available to the applicant for consultation if required. The uncertainties of the test results are available to the applicant for consultation if required. The expanded uncertainty of measurement (U) has been obtained by multiplying the typical uncertainty of measurement by the coverage factor $k = 2$ which, for a normal distribution, corresponds to a probability of coverage of approx. 95%.

The information held in this report is of a confidential nature, meaning the laboratory shall not provide information in relation to this report to third parties, except with the authorization of the applicant.

El presente informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.
It is not allowed to reproduce partially this report without laboratory's written approval.



1. OBJETO DEL INFORME / AIM OF THE REPORT

Este Informe de Clasificación define la clasificación de la Reacción al Fuego asignada a la gama de esmalte sintético + placa de yeso laminado, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la norma UNE-EN 13501-1:2019 “Clasificación en función del comportamiento frente al Fuego de productos de construcción y elementos para edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de Reacción al Fuego”.

This Classification report defines the Reaction to Fire classification of the product family of synthetic enamel + gypsum plaster board. on the basis of the procedures established in UNE-EN 13501-1:2019 “Fire classification of construction products and building elements-Part 1: Classification using data from reaction to fire tests”.

2. DETALLES DEL PRODUCTO OBJETO DE CLASIFICACIÓN / DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

2.1. GENERAL / GENERAL

La gama de productos definida por el solicitante según información incluida en página 5 de 7 (Tabla 1) se define como esmalte sintético + placa de yeso laminado según la especificación técnica correspondiente.

The product family defined by applicant according information included in page 5 of 7 (Table 1) is defined as synthetic enamel + gypsum plaster board. according to the relevant technical specification.

2.2. DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

La gama de productos está completamente descrita en el informe de ensayo y en el informe que incluye el campo de aplicación extendido de resultados de ensayo [Informe EXAP] en los que se basa esta clasificación. Dichos informes se identifican en el capítulo 3 del presente informe.


The product family is fully described on the test report and the extended applications report [EXAP report] classification is based on. These reports are indicated on chapter 3 of this report.

3. INFORMES Y RESULTADOS DE ENSAYO EN LOS QUE SE BASA LA CLASIFICACIÓN / REPORTS AND TEST RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION

3.1. ENSAYOS / TESTS

Informes de ensayo

| Informes | Método de ensayo | Condición final de uso | Laboratorio emisor | Solicitante |
|--|---------------------------|--|--|---|
| Nº: 5236T24 Fecha de informe: 04-dic-2024 Fecha de ensayo 13-nov-2024 | UNE-EN 13823:2021+A1:2023 | Exterior e Interior. Adecuado para todo tipo de superficies de hierro, madera y albañilería, convenientemente preparadas. Por su gran facilidad de aplicación y gran variedad de colores, es un producto ideal para trabajos de bricolaje. | AFITI-LICOF Pol. Ind. Sta. Mª de Benquerencia C/ Río Estenilla, s/n <u>45007 – Toledo (ESPAÑA)</u> | EUPINCA, S.A. Pol. Ind. “Cabezo Beaza” C/ Londres, 13 <u>30353 – CARTAGENA</u> (Murcia) |
| Fecha de ensayo 02-oct-2024 | UNE-EN ISO 1716:2021 | | | |
| Reports | Test method | End use application | Issuer laboratory | Applicant |
| Report date: 04 th -Dec-24 Test date: 13 th -Nov-2024 | UNE-EN 13823:2021+A1:2023 | Exterior and Interior. Suitable for all types of iron, wood and masonry surfaces, properly prepared. Due to its great ease of application and wide variety of colours, it is an ideal product for DIY jobs | AFITI-LICOF Pol. Ind. Sta. Mª de Benquerencia C/ Río Estenilla, s/n 45007 – Toledo (SPAIN) | EUPINCA, S.A. Pol. Ind. “Cabezo Beaza” C/ Londres, 13 <u>30353 – CARTAGENA</u> (Murcia) |
| Test date: 02 nd -Oct-2024 | UNE-EN ISO 1716:2021 | | | |



Resultados de ensayo / Test results

Informe de ensayo nº5236T24 / Test report No 5236T24

| Método de ensayo <i>Test method</i> | Parámetro <i>Parameters</i> | Número de ensayos <i>Number of test</i> | Resultados <i>Results</i> | |
|--|--|--|---|---|
| | | | Media de parámetro continuo (m) <i>Continuous parameter mean (m)</i> | Parámetros que se tienen que cumplir <i>Compliance with parameters</i> |
| UNE-EN 13823:2021+A1:2023, S.B.I. UNE-EN 13823:2021, S.B.I.+A1:2023 | FIGRA _{0,2MJ} (W/s) | 1 | 119,67 | No aplicable <i>Non applicable</i> |
| | FIGRA _{0,4MJ} (W/s) | | No aplicable <i>Non applicable</i> | No aplicable <i>Non applicable</i> |
| | LSF < borde | | No aplicable <i>Non applicable</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |
| | THR _{600s} (MJ) | | 0,9 | No aplicable <i>Non applicable</i> |
| | SMOGRA (m ² /s ²) | | 0,00 | No aplicable <i>Non applicable</i> |
| | TSP _{600s} (m ²) | | 29,3 | No aplicable <i>Non applicable</i> |
| | Gotas/ partículas en llamas <i>Drops / Particles flamed</i> | | No aplicable <i>Non applicable</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No |

| Método de ensayo <i>Test method</i> | Parámetro <i>Parameters</i> | Número de ensayos <i>Number of test</i> | Resultados <i>Results</i> | |
|--|--------------------------------|--|---|---|
| | | | Media de parámetro continuo (m) <i>Continuous parameter mean (m)</i> | Parámetros que se tienen que cumplir <i>Compliance with parameters</i> |
| UNE-EN ISO 1716:2021 Determinación del Potencial Calorífico Superior (PCS) UNE-EN ISO 1716:2021 Product gross calorific potential (PCS) | PCS (MJ/kg) | 1 | 0,8418 | No aplicable <i>Non applicable</i> |



DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
DIGITALLY SIGNED DOCUMENT

3.2.- CAMPO DE APLICACIÓN EXTENDIDO DE RESULTADOS / EXTEND APPLICATION FIELD

Informes / Reports

| Laboratorio emisor <i>Issue laboratory</i> | Solicitante <i>Applicant</i> | Informes <i>Reports</i> | Norma <i>Standard</i> |
|--|--|--|------------------------------------|
| AFITI-LICOF Pol. Ind. Sta. M ^a de Benquerencia C/ Río Estenilla, s/n 45007 – TOLEDO | EUPINCA, S.A. Pol. Ind. "Cabezo Beaza" C/ Londres, 13 30353 – CARTAGENA (Murcia) | Nº: EXAP-5236T24 F. emisión: 04-dic-24 <i>Date of issue: 04th-Dec-24</i> | - UNE-EN 15725:2011 ER 003:2016 |


Campo de aplicación extendido de los resultados de ensayo / Extended application field of test results

A continuación se muestra el rango permitido de variabilidad para los distintos parámetros del producto/condiciones finales de uso. El resto de parámetros deben mantenerse conforme a lo descrito en los informes de ensayo de referencia.

Hereafter it is shown the range of variation allowed for the different parameters of the product/end use conditions. Rest of parameters shall be kept as described on the referenced test reports

-Tabla 1-
-Table 1-

| Gama de productos <i>Product family</i> | | | |
|---|---|--|---|
| Tipo de producto <i>Type of product</i> | Esmalte sintético + placa de yeso laminado. <i>Synthetic enamel + gypsum plaster board.</i> | | |
| Referencias comerciales <i>Commercial trade names</i> | TKROM ESMALTE SINTÉTICO CON PU BRILLO | TKROM ESMALTE SINTÉTICO PROFESIONAL BRILLO | TKROM UNI ESMALTE SINTÉTICO CON PU BRILLO |
| | TKROM ESMALTE SINTÉTICO CON PU SATINADO | TKROM ESMALTE SINTÉTICO PROFESIONAL SATINADO | TKROM UNI ESMALTE SINTÉTICO CON PU SATINADO |
| | TKROM ESMALTE SINTÉTICO CON PU MATE | TKROM ESMALTE SINTÉTICO PROFESIONAL MATE | TKROM UNI ESMALTE SINTÉTICO CON PU MATE |
| | TKROM ESMALTE ANTIÓXIDO FORJA PAVONADO | TKROM IMPRIMACIÓN SINTÉTICA | TKROM BARNIZ TINTE SATINADO |
| | TKROM ESMALTE ANTIÓXIDO FORJA BRILLO | TKROM BARNIZ SATINADO EXT/INT | TKROM BARNIZ TINTE MATE |
| | TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA UNIVERSAL | TKROM BARNIZ MAR Y MONTAÑA | TKROM LASUR MATE |
| | TKROM IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTICORROSIVA | TKROM BARNIZ TINTE BRILLO | TKROM LASUR SATINADO |
| Color <i>Colour</i> | Resultados válidos para cualquier color con un contenido orgánico inferior a 58,32 % <i>Results valid for all colours with a organic lower than 58,32%</i> | | |
| Sustrato <i>Substrate</i> | Sustratos de placa de yeso laminado con densidad igual o superior a 525,5 kg/m ³ . Sustratos con una euroclase A1 ó A2-s1,d0. <i>Substrates of gypsum plasterboard with density equal or higher to 525,5 kg/m³. Substrates with a euroclass A1 or A2-s1,d0.</i> | | |



4. CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION

4.1. NORMA DE CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION STANDARD

La clasificación de la reacción al fuego se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la norma UNE-EN 13501-1:2019.


The classification of the reaction to fire has been made according to standard UNE-EN 13501-1:2019.

4.2. CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION

La gama de productos de esmalte sintético + placa de yeso laminado (ver Tabla 1) presenta la siguiente clasificación:

Product family of synthetic enamel + gypsum plaster board. (see table 1) reaches the following classification:

Clasificación de la Reacción al Fuego/Reaction to fire classification

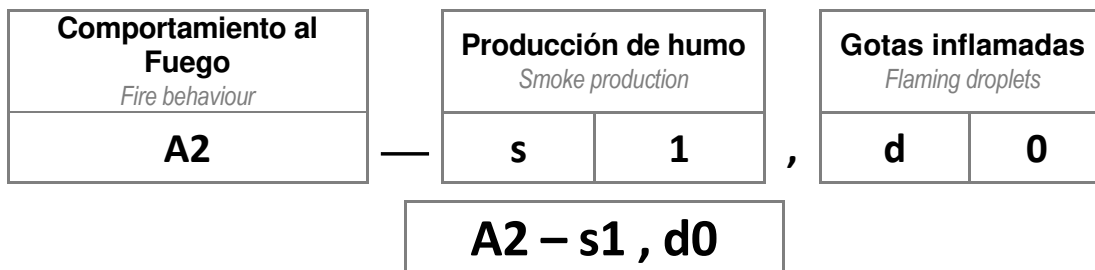

4.3. CAMPO DE APLICACIÓN / FIELD OF APPLICATION

Según lo establecido en el informe técnico EXAP nº EXAP-5236T24, la gama de productos (ver tabla 1), tiene el siguiente campo de aplicación.

According to Technical Report EXAP nr. 5236T24, the product family (see Table 1), has the following field of application.

La clasificación obtenida sigue siendo válida para las siguientes variaciones en las características de la muestra, sin que la realización de estas modificaciones suponga la ejecución de nuevos ensayos.

Classification obtained is valid for the following simple characteristic variations, without further testing needed.

| Característica/Propiedad <i>Characteristic/Property</i> | Variación permitida <i>Range allowed</i> |
|--|--|
| – Tipo de producto <i>Kind of product</i> | Esmalte sintético + placa de yeso laminado. <i>Synthetic enamel + gypsum plaster board.</i> |
| – Color <i>Colour</i> | Resultados válidos para cualquier color con un contenido orgánico inferior a 58,32% <i>Results valid for all colours with a organic lower than 58,32%</i> |
| – Sustrato <i>Substrate</i> | Sustratos de placa de yeso laminado con densidad igual o superior a 525,5 kg/m ³ . Sustratos con una euroclase A1 ó A2-s1,d0. <i>Substrates of gypsum plasterboard with density equal or higher to 525,5 kg/m3. Substrates with a euroclass A1 or A2-s1,d0.</i> |



DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
DIGITALLY SIGNED DOCUMENT

5. LIMITACIONES/ LIMITATIONS

Este informe no representa ninguna aprobación de tipo ni certificación del producto.

This document does not represent type approval or certification of the product.

Toledo, 04 de diciembre de 2024 / Toledo, 04th of December of 2024.

Firmado / Signed


Documento Firmado Digitalmente
Digitally Signed Document

David Sáez García

Director técnico / Technical director

Laboratorio de reacción al Fuego / Reaction to fire laboratory



DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE
DIGITALLY SIGNED DOCUMENT